ALLE FENSTER ZUR STRASSENSEITE
ERHALTEN EINE SCHALLSCHUTZVERGLASUNG

DER BESTEH. PUTZ DER STRASSENSEITE
WIRD ÜBERARBEITET

DACHTERRASSENZUGANG:
FACHWERKKONSTRUKTION GEDÄMMT
AUSSEN PUTZ O. PANEEL

ERNEUERUNG DER DACHKONSTRUKTION
GAUBEN, DACHFENSTER UND DACHTERRASSEN NEU

OK FIRST
CIRCA
+22,75

STAHLRAHMENKONST. M. TRANSP. FÜLLUNG

DACHZIEGEL ANTHRAZIT

TITAN-STEHFALZBLECH

DACHZIEGEL ANTHRAZIT

+22,10

+18,95

+15,36

+11,675

+7,97

+4,195

+-0,00

DK 1,075/1,66 | DREH 1,075/1,66 | DK 1,075/1,66 | DREH 1,075/1,66 | DK 1,075/1,66 | DK 1,075/1,66 | DREH 1,075/1,66

FEST | SCHIEBE | SCHIEBE | FEST

FENSTER SCHLIESSEN

FENSTER SCHLIESSEN

FENSTER SCHLIESSEN

FENSTER SCHLIESSEN

SCHRIFT BOTON
IN "BOLD"
H=ca. 1,00

ABBRUCH BRÜSTUNG

RF

KIPP | D. DK 1,00/1,95 | KIPP | D. DK 1,00/1,95

D. DK 1,075/2,67 | D. DK 1,075/2,67 | F. K. F. 51/2,70 DK. 62/2,70 | F. K. F. 51/2,70 | F. K. F. 49/2,70 DK. 61,5/2,70 | F. K. F. 50/2,70 | D. DK 1,01/2,66 | D. DK 1,02/2,66 | F. KIPP F. 58/1,98 | D. DK 1,15/2,21 | F. 60/1,99

KIPP | D. DK 1,00/2,05 | KIPP | D. DK 1,00/2,05

D. DK 1,075/2,80 | D. DK 1,075/2,80 | F. K. F. 51/2,80 DK. 62/2,80 | F. K. F. 51/2,80 | F. K. F. 49/2,80 DK. 61,5/2,80 | F. K. F. 50/2,80 | D. DK 1,01/2,80 | D. DK 1,02/2,80 | F. KIPP F. 58/2,14 | D. DK 1,15/2,34 | F. 60/2,19

KIPP | D. DK 1,00/2,20 | KIPP | D. DK 1,00/2,20

D. DK 1,075/2,96 | D. DK 1,075/2,96 | F. K. F. 51/2,96 DK. 62/2,96 | F. K. F. 51/2,96 | F. K. F. 49/2,96 DK. 61,5/2,96 | F. K. F. 50/2,96 | D. DK 1,01/2,96 | D. DK 1,02/2,96 | F. KIPP F. 58/2,14 | D. DK 1,15/2,34 | F. 60/2,19

KIPP | D. DK 1,00/2,20 | KIPP | D. DK 1,00/2,20

D. DK 1,075/2,96 | D. DK 1,075/2,96 | F. K. F. 51/2,96 DK. 62/2,96 | F. K. F. 51/2,96 | F. K. F. 49/2,96 DK. 61,5/2,96 | F. K. F. 50/2,96 | D. DK 1,01/2,96 | D. DK 1,02/2,96 | F. KIPP F. 58/2,14 | D. DK 1,15/2,34 | F. 60/2,19

KIPP | KIPP | KIPP | KIPP | KIPP | KIPP | KIPP | KIPP | KIPP

FEST VSG 2x4mm+FOLIE 2,23/2,505 | FEST VSG 2x4mm FOLIE 1,11/2,875 | FEST VSG 2x4mm+FOLIE 1,86/2,505 | FEST VSG 2x4mm+FOLIE 1,825/2,505 | D. VSG 2x4mm FOLIE 1,11/2,875 | FEST VSG 2x4mm+FOLIE 2,075/2,505 | FEST VSG 2x4mm FOLIE 1,11/2,875 | FEST VSG 2x4mm+FOLIE 1,59/2,505 | FEST VSG 2x4mm+FOLIE 1,795/2,505 | D. VSG 2x4mm FOLIE 1,11/2,875

KLINGEL-U. GEGEN-SPRECHANLAGE VIDEOANLAGE

BESTANDSÖFFNUNG

KOPERNIKUS-STRASSE

VORHANDENE NACHBARBEBAUUNG

ANSICHT SIMON-DACH-STRASSE

DIE PLANUNG BASIERT AUF DEM BESTANDSAUF-
MASZ BÜRO MERTENS 06/2000

0 1 2 3 4 5

BRÜSTUNGSHÖHEN ENTSPRECHEND BESTANDSAUFMASS
BÜRO MERTENS 06/2000
ANORDNUNG FILIGRANER ABSTURZSICHERUNGEN FÜR
BESTANDSFENSTERÖFFNUNGEN WEGEN FB-NEUAUFBAU
BEI BRÜSTUNGEN ≤ 80cm HOCH 1.-4. BR.; DG. ≥ 90cm
UMWEHRUNGEN H ≥ 90cm (ABSTURZHÖHE ≤ 12m)
UMWEHRUNGEN H ≥ 1,10m (ABSTURZHÖHE ≥ 12m)

— DIE HOLZBALKENDECKEN IM ERGESCHOSS MÜSSEN WEGEN DER GEWERBLICHEN NUTZUNG EINEN FEUERWIDERSTAND VON F90-B NACH DIN 4102 HABEN, DIES GILT EBENSO FÜR DIE DECKEN TREPPENRAUMERWEITERUNG , MÜLLTONNENRAUM u. MÜLLRAUM GEWERBE

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG
–	---	----

LEGENDE

- BESTAND
- ABBRUCH
- MAUERWERK-AUFZUGSSCHACHT DICHTE = 2,2 KG/dm3
- GIPSKARTON-STÄNDERWÄNDE
- BRANDWAND ALS LEICHTBAUWAND ENTSPR. ZULASSUNG/PRÜFZEUGNIS
- GIPSKARTON-STÄNDERWÄNDE F90
- ---
- ---
- POROTON-AUSMAUERUNG
- WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM AN DEN AUSSENWÄNDEN I. INNENHOF WLG 035 d=8cm (SCHWER ENTFLAMMBAR B1)
- KALZIUM-SILIKAT-PLATTE 15mm IM INNENLEIBUNGSB. STRASSENSEITE
- WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM 3cm IM AUSSENLEIBUNGSBEREICH INNENHOF (SCHWER ENTFLAMMBAR B1)

AUFZUGSSCHACHTWÄNDE MÜSSEN VON INNEN
UND VON AUSSEN VERPUTZT WERDEN JEWEILS 2cm

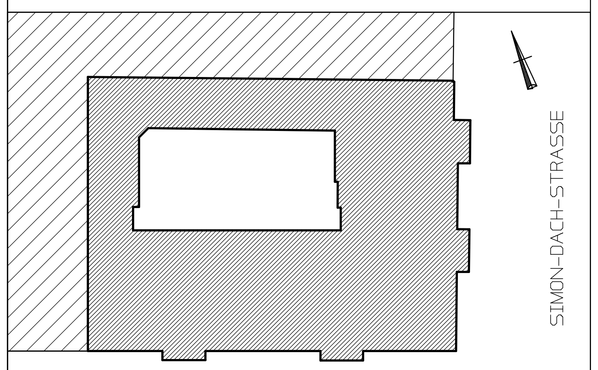

AUSFUEHRUNGSPLANUNG

UMBAU UND RENOVIERUNG EINES
WOHN-/ UND GESCHÄFTSHAUSES
KOPERNIKUSSTRASSE 18 / 18a
SIMON-DACH-STRASSE 14
IN BERLIN- FRIEDRICHSHAIN

BAUHERR: FRANKONIA EUROBAU AG+CoKG
HÜBECK 5
41334 NETTETAL

DIPL. ING. A. PIOTROWSKI
GOTENSTRASSE 25 53175 BONN
TEL 0228-356001 FAX 0228-362179

VORABZUG

ANSICHT 2 1:50
SIMON-DACH-STRASSE

DATEI KP-A2-50
1.15/79.5 CY

50.12V2

BONN-BAD GODESBERG, 15. JUNI 2005